



[Nº PROYECTO]: PY10-0778

[DOCUMENTO]: 222222

[FECHA]: 22.12.10

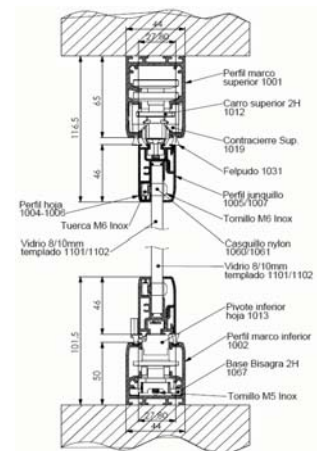
HOJA 1 DE 8

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO Y REQUISITOS DE PRESTACIONES INCLUIDA LA SEGURIDAD.

1.- SUMARIO

| | |
|--------------------------------|--|
| Fabricante | C3 SYSTEMS, S.L. C/Alberto Sols, nº 6. Elche. Alicante. |
| Producto | Cerramiento acristalado sin perfiles verticales. |
| Modelo | Serie: SEEGLASS |
| Dimensiones totales (AnxAI) | 3030 mm x 2630 mm |
| Material | Aluminio. |
| Acristalamiento: | Sencillo de 10 |
| Fecha de Ensayo | 15.12.10 |

Sección y/o fotografía:

**Resistencia a la carga de viento****CLASE 5**

Normas de Ensayo:
UNE-EN 13659:2004. Resistencia a las cargas de viento.
UNE-EN 1932:2001. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
UNE-EN 13527:1999. Medición de la fuerza de maniobra.

Navarrete a 22 de diciembre de 2010

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización por escrito de ENSATEC, S.L.